



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT25-043727K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 스탠다드인터내셔널 주식회사
 - 주소 : 경기도 안산시 단원구 신원로 355 (목내동, 반월공업공단 비3의30)
3. 시험기간 : 2025년 05월 19일 ~ 2025년 05월 26일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : PLAT Natural (C834000E / C364000C)
6. 시험방법
 - (1) KS L 1551:2024






확인	작성자명	김유승		기술책임자명	원철현	
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2025년 05월 26일

한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

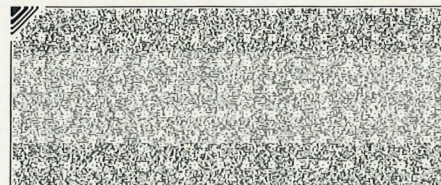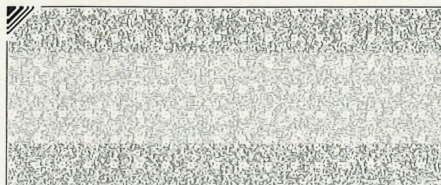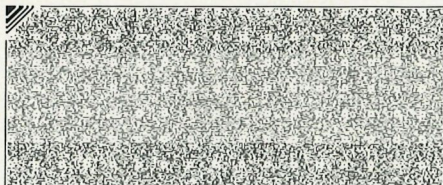

시험성적서

성적서번호 : CT25-043727K

7. 시험결과

1) PLAT Natural (C834000E / C364000C)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양:있어서는 안 될 결점 (세척 면 및 겉보기 면)	-	(1)	이상 없음		A
겉모양:있어서는 안 될 결점 (기타)	-	(1)	이상 없음		
겉모양:결점 (세척 면)	-	(1)	이상 없음		
겉모양:결점 (겉보기 면)	-	(1)	이상 없음		
겉모양:결점 (뒤틀림)	-	(1)	이상 없음		
세척 성능 (적색 잉크)	-	(1)	이상 없음		
세척 성능 (대용 오물 A)	-	(1)	이상 없음		
세척 성능 (대용 오물 B)	개	(1)	100		
세척 성능 (대용 오물 C)	개	(1)	1		
배출 성능	-	(1)	이상 없음		
수봉 성능 (누수 시험)	-	(1)	이상 없음		
수봉 성능 (누기 시험)	-	(1)	이상 없음		
잉크 침투도	mm	(1)	0		
내급랭성	-	(1)	이상 없음		
내균열성	-	(1)	이상 없음		
치수:그림 2 (Ø92)	mm	(1)	95		
치수:그림 2 (13 이상)	mm	(1)	17		
치수:그림 2 (150)	mm	(1)	149		
치수:그림 2 (25×13)	mm	(1)	25×13		
치수:그림 13 (140×180 이상)	mm	(1)	195×245		
치수:그림 13 (50 이상)	mm	(1)	50		

※ 사용수량 설정방법 : 공장 출고값 2단 (대변용 사용수량 : 4.29 L)

※ 시험시 공급수압(동압) : 98 kPa

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 담방로 85

--- 끝 ---

